RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz


Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ochsenfurt

Fortschreibung 2023



Schrittweise Durchführung der Feuerwehrbedarfsplanung


1. Durchführung der ***Gefährdungsanalyse***
2. Durchführung der ***Risikoanalyse***
3. Bestimmung des ***Schutzzieles***
4. ***Festlegung der Ausstattung*** der gemeindlichen Feuerwehr(en) zur Erfüllung des Schutzzieles

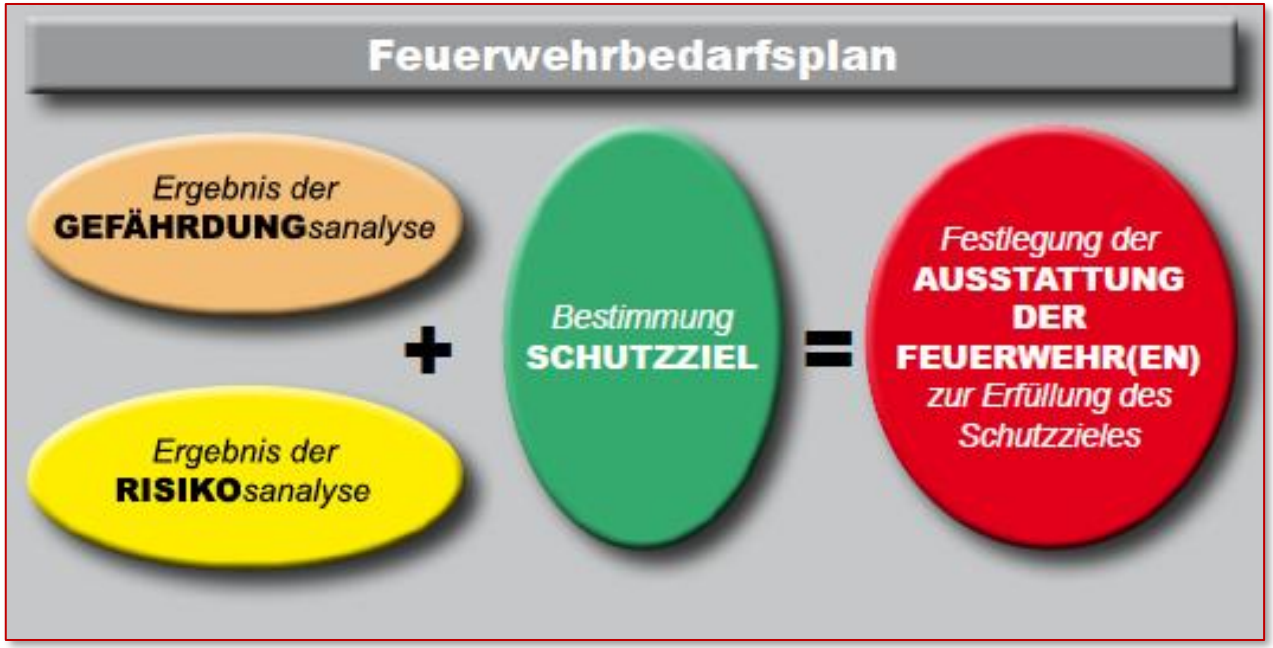


Quelle: Merkblatt Feuerwehrbedarfsplanung Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Gefährdungsanalyse


RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

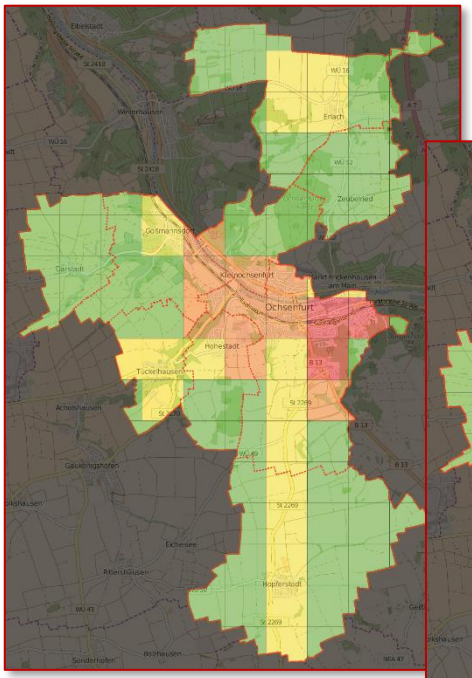


Brand

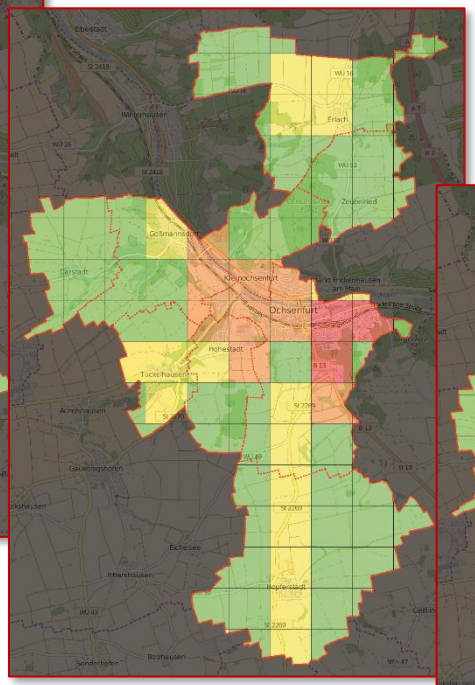

TH

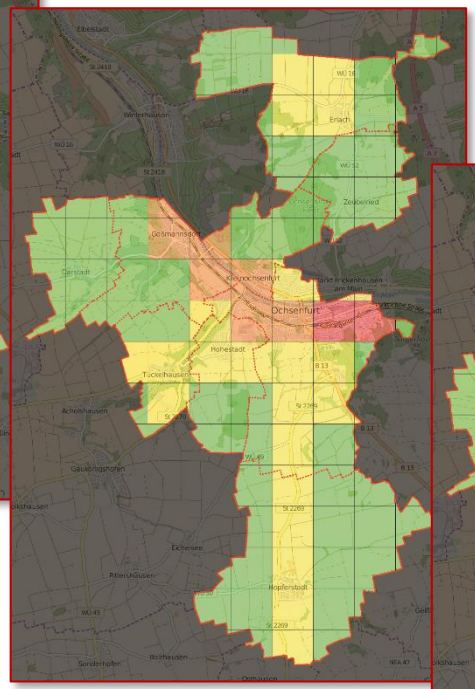

ABC

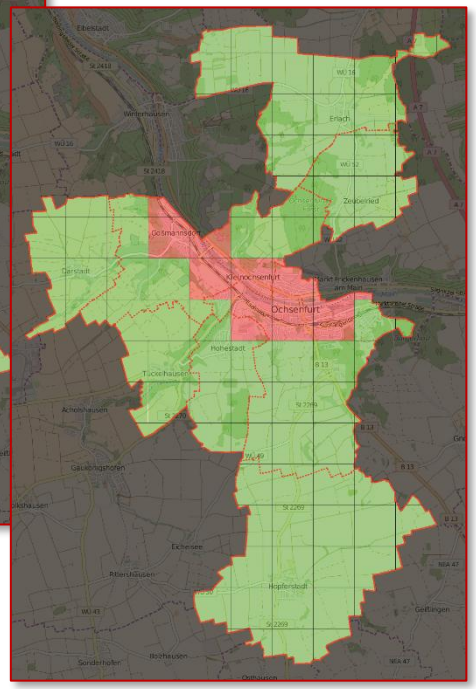

Wasser

Schutzziele

- Definieren „standardisierter Schadenereignisse“
- Bestimmung erforderlicher
  - Eintreffzeiten
  - Personalstärken
  - Einsatzmittel








Klasse	Leistungsfähigkeit	Gefährdungsklassen				
		1	2	3	4	5
Brandgefahren (B)	Stufe 1	TSF o.[6], TSF-W, TSA*	LF 10[8]	LF 10[8], ELW 1[7], DL A (K) 23-12	LF 20, DL A (K) 23-12, TLF 3000, ELW 1[7]	LF 20, DL A (K) 23-12, TLF 3000, ELW 1[7], LF 10[8]
	Stufe 2	LF 10[8], ELW 1[7]	2 LF 10[8], ELW 1[7]	2 LF 10[8]	LF 10[8], TLF 3000	LF 20, DL A (K) 23-12, TLF 4000, ELW 2
	Stufe 3	LF 20, TLF 4000, GW L2*	LF 20, TLF 4000, GW L2*	LF 20, TLF 4000, GW L2, GW-A, ELW 2	LF 20, DL A (K) 23-12, GW L2, GW-A, ELW 2	LF 10[8], DL A (K) 23-12, GW L2, GW-A

Hilfsfrist in Bayern

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

„Die Gemeinden legen bei der Feuerwehrbedarfsplanung grundsätzlich eine Ausrücke- und Anfahrtszeit der gemeindlichen Feuerwehr von höchstens achteinhalb Minuten ab dem Abschluss ihrer Alarmierung zugrunde.“

VollzBekBayFwG 2020

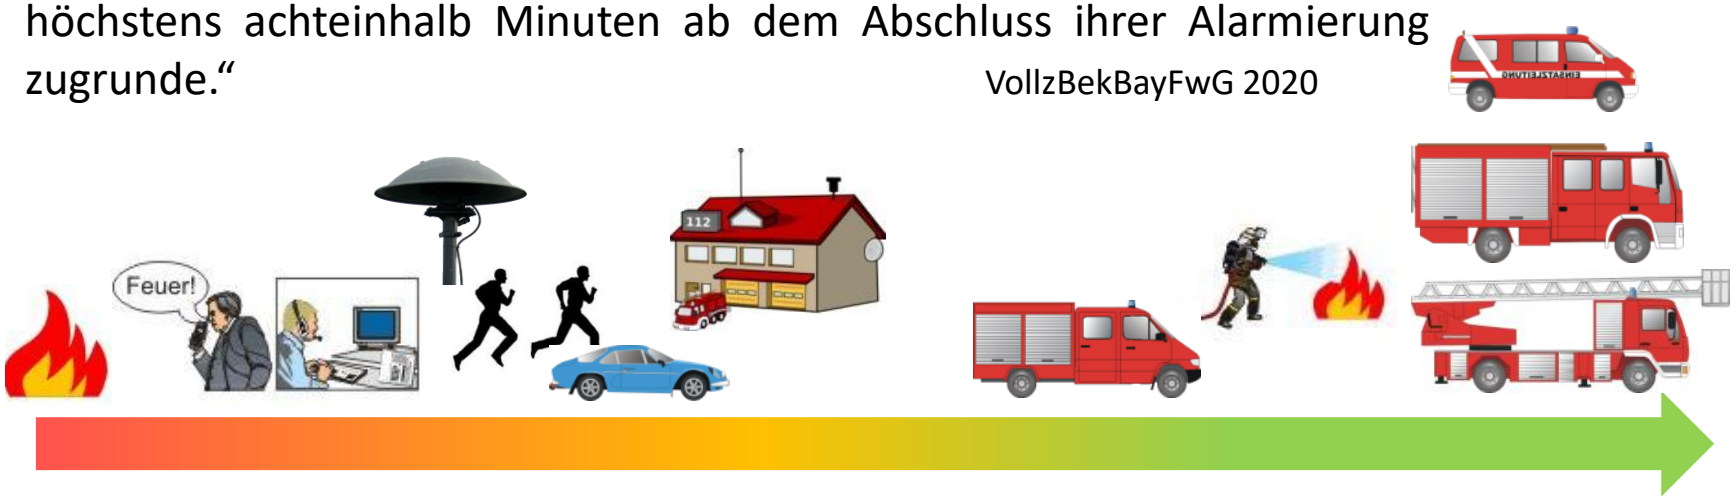

x min | 1,5 min | 3,5 min | 5 min

Hilfsfrist 10 min

Hilfsfrist 2 - 15 min / Hilfsfrist 3 -25 min

Bestandsaufnahme 2023

Personalstruktur

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

Feuerwehr	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-65 Jahre	Durch-schnitt	Gesamt
Darstadt	3	6	6	3	11	40,4	29 (+1)
Erlach	0	12	8	2	7	38,1	29
Goßmannsdorf	0	9	12	6	10	39,7	37
Hohestadt	0	14	18	7	5	35,2	44
Hopferstadt	6	17	13	5	14	36,5	55
Kleinochsenfurt	4	5	5	6	13	41,5	33
Ochsenfurt	6	27	23	16	6	33,4	78
Tückelhausen	0	6	5	2	9	42,2	22
Zeubelried	0	1	7	4	5	42,7	17

Personalverfügbarkeit - Tag


RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

Personalverfügbarkeit nach max. 5 Minuten

Feuerwehr	Fw-Dienstl.	Davon Gruppenf.	Davon AGT
Darstadt	3	1	1
Erlach	9	1	2
Goßmannsdorf	4	1	1
Hohestadt	5	1	4
Hopferstadt	8	1	2
Kleinochsenfurt	1	0	0
Ochsenfurt	10	2	4
Tückelhausen	1	0	0
Zeubelried	0	0	0


Erreichbarkeit innerhalb der Hilfsfrist

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

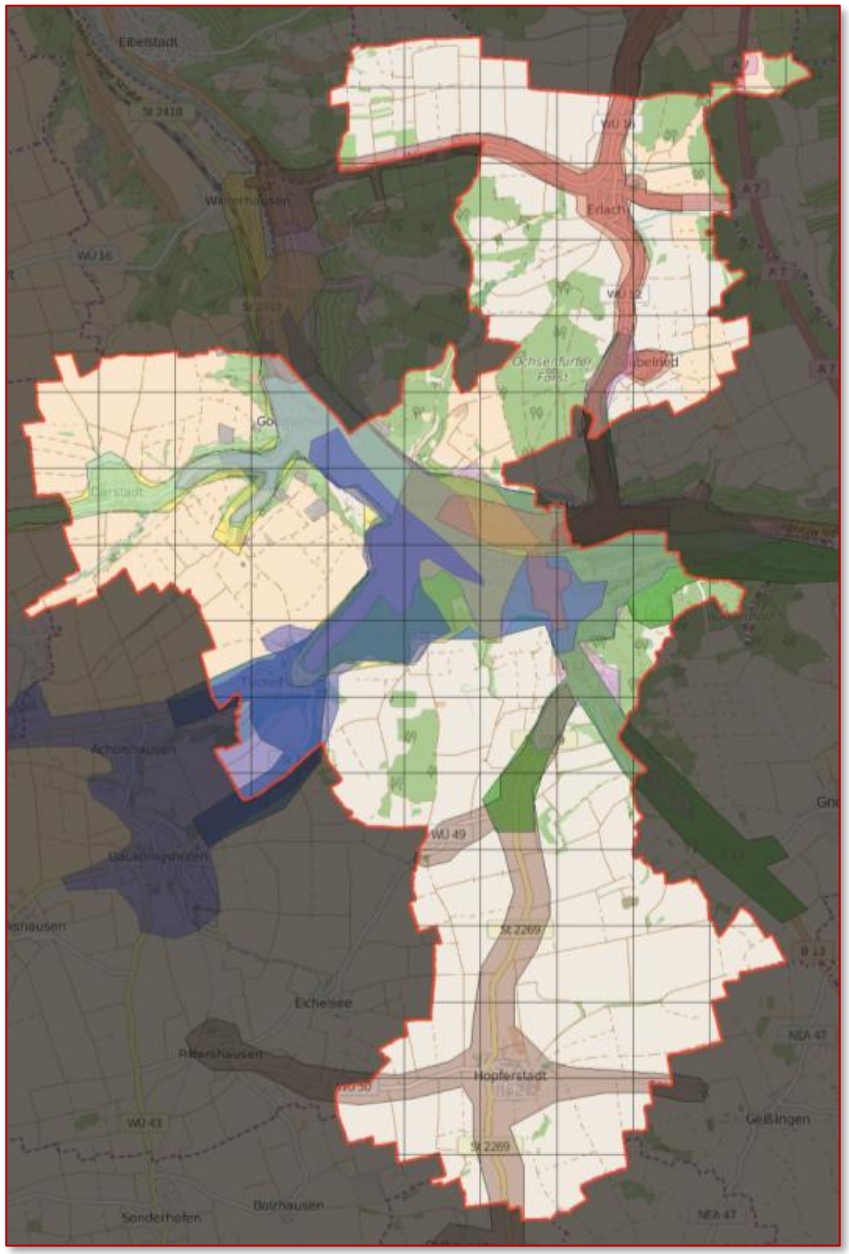

Erreichbarkeit innerhalb der Hilfsfrist

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

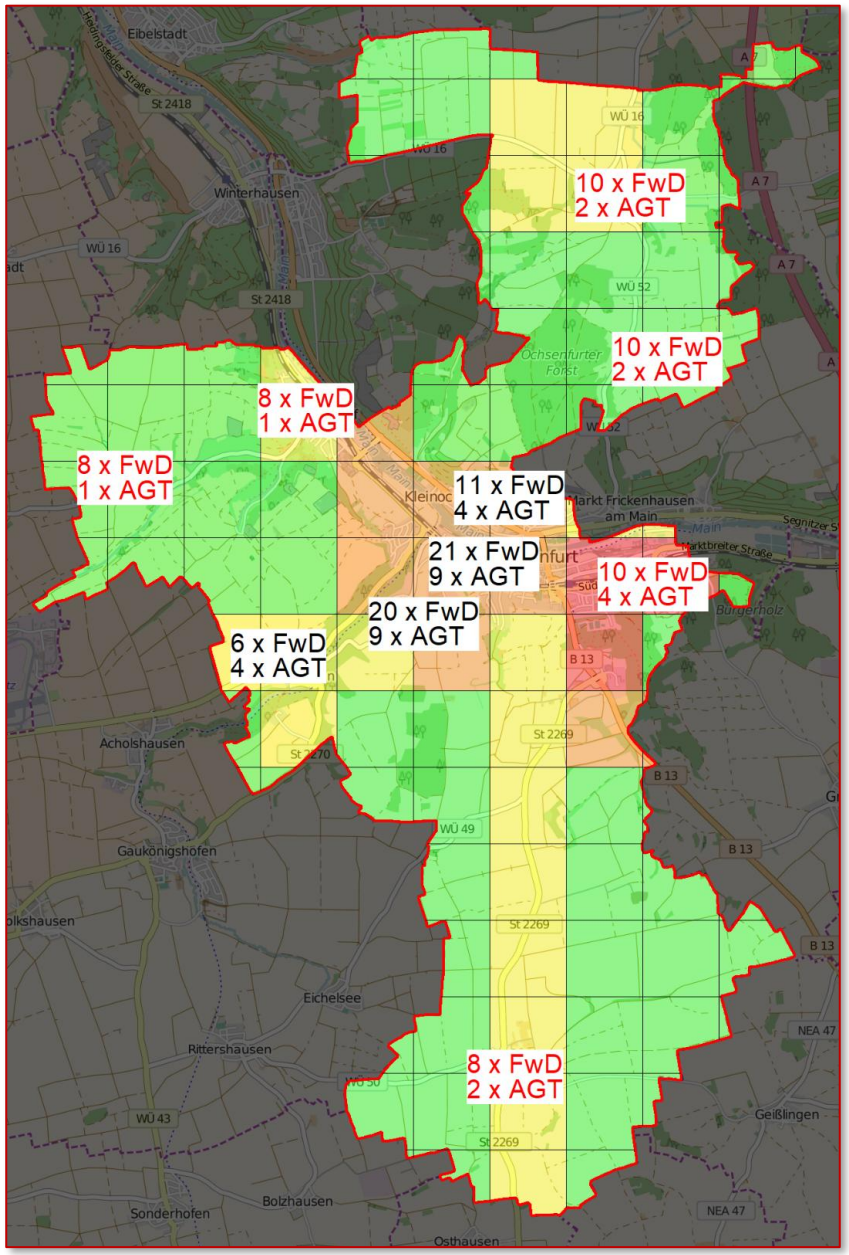

Maßnahmen seit 2017

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

Beschaffungen/

TSF-W	FF Hopferstadt
GW-Logistik 2	FF Ochsenfurt
Neubau Feuerwehrhaus	FF Darstadt
TSF-W	FF Erlach
TSF-W	FF Kleinochsenfurt
TSF	FF Tückelhausen
MZB	FF Ochsenfurt

Altersbedingter Ersatz für verschiedene MTWs

Fuhrpark 2025

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

Standort	Fahrzeug	Baujahr
Darstadt	LF 8 MTW	1991
Erlach	TSF-W MTW	2023 1998
Goßmannsdorf	HLF 10 MTW	2010 1997
Hohestadt	LF 8/6 MTW	2001 2016
Hopferstadt	TSF-W MTW	2019
Kleinochsenfurt	TSF-W MTW	2025 2000
Ochsenfurt	KdoW MZF TLF 16/25 HLF 20/16 DLK 23/12 GW-L 2 RW 2 (Lkr. Wü) MZB RTB Anh. SWW Anh. P250 Anh. Mehrzweck Anh. Ölsperre	2010 2000 1989 2009 2001 2021 2004 2023
Tückelhausen	TSF	
Zeubelried	TSF-W	2010

Maßnahmen bis ca. 2035

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz

Aus Bedarfsplan 2017

Ersatz TLF 16/25	FF Ochsenfurt
Klärung bauliche Situation	FF Hohestadt
Ersatz LF 8/6	FF Hohestadt
Ersatz LF 8	FF Darstadt

Aus Fortschreibung 2023

Ersatz MZF	FF Ochsenfurt
Ersatz KdoW	FF Ochsenfurt (nach örtlichem Ermessen)
Ersatz DLK 23/12	FF Ochsenfurt (30 Jahres-Prüfung 2031)
Ersatz HLF 20/16	FF Ochsenfurt
Ersatz HLF 10	FF Goßmannsdorf
Ersatz TSF-W	FF Zeubelried

Schutzzieldeckung Stadtgebiet Ochsenfurt und Industriegebiet Hohestadt

Vorhaltung erweiterter Löschzug (wie 2017)

2x Löschgruppenfahrzeug + TLF 3000 (zzgl. HLF Goßmannsdorf)

RFB - Brandschutz GmbH
Planungsbüro für abwehrenden Brandschutz



